

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS

# *Rapport 2019*

**ASSAINISSEMENT**

**COLLECTIF**



Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'assainissement collectif pour l'exercice présenté conformément à l'article L2224-5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 02 mai 2007

# COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GENEVOIS

assainissement collectif

## **Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l'assainissement collectif**

**Exercice 2019**

Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l'assainissement collectif pour l'exercice présenté conformément à l'article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007.

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents indicateurs peut être obtenu sur le site [www.services.eaufrance.fr](http://www.services.eaufrance.fr), rubrique « l'Observatoire »

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT

## **Table des matières**

|         |   |                                    |
|---------|---|------------------------------------|
| 1.      | Caractérisation technique du service .....  | 4                                  |
| 1.1.    | Présentation du territoire desservi.....  | 4                                  |
| 1.2.    | Mode de gestion du service .....  | 4                                  |
| 1.3.    | Estimation de la population desservie (D201.0).....   | 5                                  |
| 1.4.    | Nombre d’abonnés .....  | 5                                  |
| 1.5.    | Volumes facturés .....  | 7                                  |
| 1.6.    | Détail des imports et exports d’effluents .....   | 8                                  |
| 1.7.    | Autorisations de déversements d’effluents industriels (D.202.0) .....   | 8                                  |
| 1.8.    | Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert.....  | 9                                  |
| 1.9.    | Ouvrages d’épuration des eaux usées.....  | 10                                 |
| 1.10.   | Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0).....  | 17                                 |
| 1.10.1. | Quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration .....   | 17                                 |
| 1.10.2. | Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuration.....   | 17                                 |
| 2.      | Tarifification de l’assainissement et recettes du service .....   | 18                                 |
| 2.1.    | Modalités de tarification .....   | 18                                 |
| 2.2.    | Facture d’assainissement type (D204.0).....   | 19                                 |
| 2.3.    | Recettes.....   | 21                                 |
| 3.      | Indicateurs de performance .....  | 22                                 |
| 3.1.    | Taux de desserte par le réseau d’assainissement collectif (P201.1) .....  | 22                                 |
| 3.2.    | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux .....   | 22                                 |
| 3.3.    | Conformité de la collecte des effluents (P203.3).....   | 24                                 |
| 3.4.    | Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3) .....   | 25                                 |
| 3.5.    | Conformité de la performance des ouvrages d’épuration (P205.3).....   | 26                                 |
| 3.6.    | Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3).....   | 27                                 |
| 3.7.    | Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1) <b>Erreur ! Signet non défini.</b>   |                                    |
| 3.8.    | Points noirs du réseau de collecte (P252.2) .....   | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| 3.9.    | Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2) ..  | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| 3.10.   | Conformité des performances des équipements d’épuration (P254.3) <b>Erreur ! Signet non défini.</b>   |                                    |
| 3.11.   | Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3).....   | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| 3.12.   | Durée d’extinction de la dette de la collectivité (P256.2) .....  | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| 3.13.   | Taux d’impayés sur les factures de l’année précédente (P257.0) .....  | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| 3.14.   | Taux de réclamations (P258.1) .....   | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| 4.      | Financement des investissements.....  | 31                                 |
| 4.1.    | Montants financiers.....  | 31                                 |
| 4.2.    | Etat de la dette du service .....   | 31                                 |
| 4.3.    | Amortissements .....  | 31                                 |
| 4.4.    | Présentation des projets à l’étude en vue d’améliorer la qualité du service à l’usager et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux ..... | 31                                 |
| 4.5.    | Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l’assemblée délibérante au cours du dernier exercice .....  | 31                                 |
| 5.      | Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau.....   | 32                                 |
| 5.1.    | Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0) .....   | 32                                 |
| 5.2.    | Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) .....  | 32                                 |
| 6.      | Tableau récapitulatif des indicateurs .....   | 33                                 |

# 1. Caractérisation technique du service

## 1.1. *Présentation du territoire desservi*



Le service est géré au niveau  communal  
 intercommunal

- **Nom de la collectivité** : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GENEVOIS
- **Nom de l'entité de gestion**: assainissement collectif
- **Caractéristiques** (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté de communes
- **Compétences liées au service** :

|                                     |   | Oui                                 | Non                      |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
|                                     | Collecte  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                     | Transport   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                     | Dépollution   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                     | Contrôle de raccordement  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
|                                     | Elimination des boues produites   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Et à la demande des propriétaires : | Les travaux de mise en conformité de la partie privative du branchement | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
|                                     | Les travaux de suppression ou d'obturation des fosses                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |

- **Territoire desservi** (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Archamps, Beaumont, Bossey, Chevrier, Chênex, Collonges-sous-Salève, Dingy-en-Vuache, Feigères, Jonzier-Épagny, Neydens, Présilly, Saint-Julien-en-Genoivois, Savigny, Valleiry, Vers, Viry, Vulbens
- **Existence d'une CCSPL**  Oui  Non
- **Existence d'un zonage**  Oui, date d'approbation\* : .....  Non
- **Existence d'un règlement de service**  Oui, date d'approbation\* : .....  Non

## 1.2. *Mode de gestion du service*



Le service est exploité en **Régie par Régie à autonomie financière**

\* Approbation en assemblée délibérante

### **1.3. Estimation de la population desservie (D201.0)**



Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

Le service public d'assainissement collectif dessert 40 542 habitants au 31/12/2019 (41 044 au 31/12/2018).

### **1.4. Nombre d'abonnés**



Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Le service public d'assainissement collectif dessert 17 860 abonnés au 31/12/2019 (17 318 au 31/12/2018).


La répartition des abonnés par commune est la suivante

| Commune                  | Nombre total d'abonnés 31/12/2018 | Nombre d'abonnés domestiques au 31/12/2019 | Nombre d'abonnés non domestiques au 31/12/2019 | Nombre total d'abonnés au 31/12/2019 | Variation en % |
|--------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------|
| Archamps                 |                                   |  |  |                                      |                |
| Beaumont                 |                                   |  |  |                                      |                |
| Bossey                   |                                   |  |  |                                      |                |
| Chevrier                 |                                   |  |  |                                      |                |
| Chênex                   |                                   |  |  |                                      |                |
| Collonges-sous-Salève    |                                   |  |  |                                      |                |
| Dingy-en-Vuache          |                                   |  |  |                                      |                |
| Feigères                 |                                   |  |  |                                      |                |
| Jonzier-Épagny           |                                   |  |  |                                      |                |
| Neydens                  |                                   |  |  |                                      |                |
| Présilly                 |                                   |  |  |                                      |                |
| Saint-Julien-en-Genevois |                                   |  |  |                                      |                |
| Savigny                  |                                   |  |  |                                      |                |
| Valleiry                 |                                   |  |  |                                      |                |
| Vers                     |                                   |  |  |                                      |                |
| Viry                     |                                   |  |  |                                      |                |
| Vulbens                  |                                   |  |  |                                      |                |
| <b>Total</b>             | <b>17 318</b>                     |  |  | <b>17 860</b>                        | <b>3,1%</b>    |

Nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement : 18 403.

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 59,53 abonnés/km) au 31/12/2019. (58,22 abonnés/km au 31/12/2018).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 2,27 habitants/abonné au 31/12/2019. (2,37 habitants/abonné au 31/12/2018).

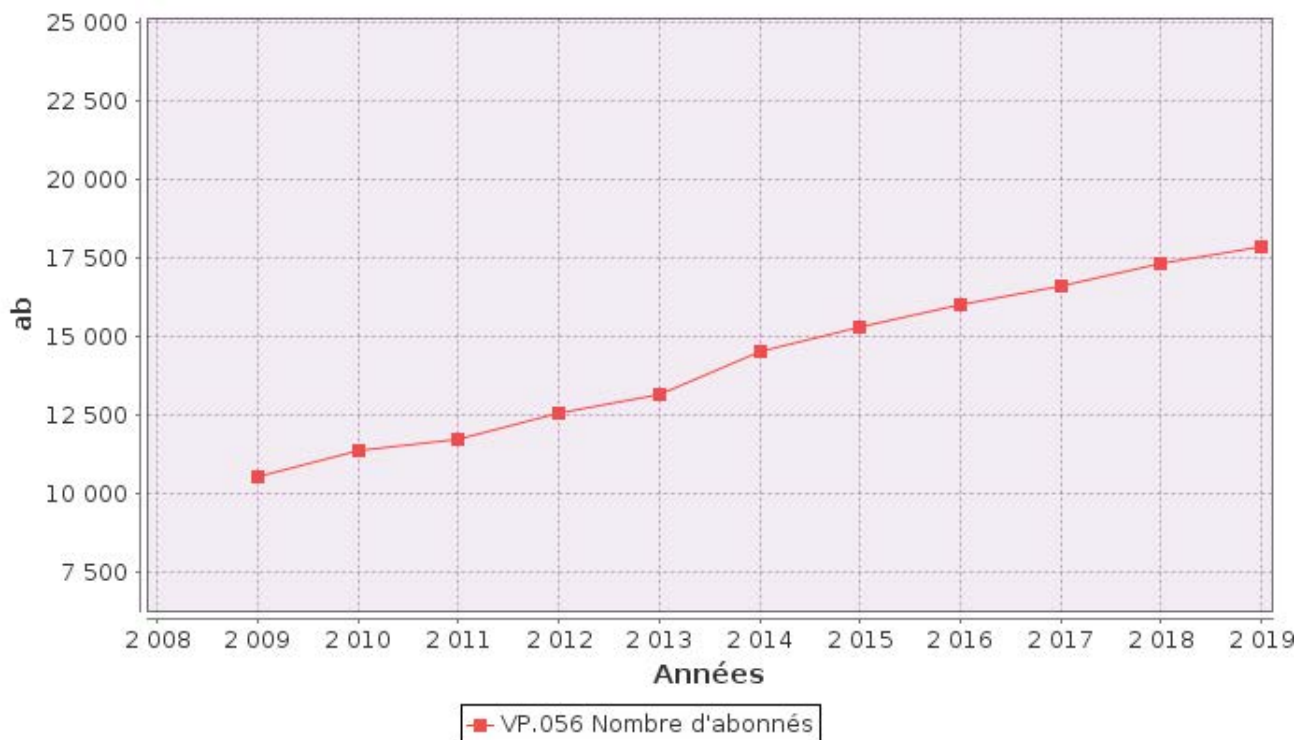

### 1.5. Volumes facturés



|   | Volumes facturés durant l'exercice 2018 en m <sup>3</sup> | Volumes facturés durant l'exercice 2019 en m <sup>3</sup> | Variation en % |
|---|---|---|----------------|
| Abonnés domestiques <sup>(1)</sup>            |   |   |                |
| Abonnés non domestiques                       |   |   |                |
| <b>Total des volumes facturés aux abonnés</b> | <b>2 651 616</b>  | <b>2 569 082</b>  | <b>-3,1%</b>   |

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.





### 1.6. *Détail des imports et exports d'effluents*



| Volumes exportés vers...          | Volumes exportés durant l'exercice 2018 en m <sup>3</sup> | Volumes exportés durant l'exercice 2019 en m <sup>3</sup> | Variation en % |
|-----------------------------------|---|---|----------------|
|                                   |   |   |                |
|                                   |   |   |                |
| <b>Total des volumes exportés</b> |   |   |                |
| Volumes importés depuis...        | Volumes importés durant l'exercice 2018 en m <sup>3</sup> | Volumes importés durant l'exercice 2019 en m <sup>3</sup> | Variation en % |
|                                   |   |   |                |
|                                   |   |   |                |
| <b>Total des volumes importés</b> |   |   |                |

### 1.7. *Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)*



Le nombre d'arrêtés autorisant le déversement d'eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L1331-10 du Code de la santé publique est de 4 au 31/12/2019 (1 au 31/12/2018).

## 1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert



Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de :

- 2,2 km de réseau unitaire hors branchements,
- 297,8 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements,

soit un linéaire de collecte total de 300 km (297,48 km au 31/12/2018).

ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie.

| Type d'équipement (cf. annexe) | Localisation | Volume éventuel de stockage |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------|
|                                |              |                             |
|                                |              |                             |

## 1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées



Le service gère 7 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées.

STEU N°1 : Station d'épuration de Chevrier-Baugely  
Code Sandre de la station : 060974074001

| Caractéristiques générales                                    |                         |   |                             |                      |                             |              |                             |              |               |              |           |
|---|-------------------------|---|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| Filière de traitement (cf. annexe)                            |                         |   | Boue activée moyenne charge |                      |                             |              |                             |              |               |              |           |
| Date de mise en service                                       |                         |   | 31/12/2010                  |                      |                             |              |                             |              |               |              |           |
| Commune d'implantation  |                         |   | Chevrier (74074)            |                      |                             |              |                             |              |               |              |           |
| Lieu-dit  |                         |   |                             |                      |                             |              |                             |              |               |              |           |
| Capacité nominale STEU en EH <sup>(1)</sup>                   |                         |   | 9500                        |                      |                             |              |                             |              |               |              |           |
| Nombre d'abonnés raccordés                                    |                         |   |                             |                      |                             |              |                             |              |               |              |           |
| Nombre d'habitants raccordés                                  |                         |   |                             |                      |                             |              |                             |              |               |              |           |
| Débit de référence journalier admissible en m <sup>3</sup> /j |                         |   |                             |                      |                             |              |                             |              |               |              |           |
| Prescriptions de rejet  |                         |   |                             |                      |                             |              |                             |              |               |              |           |
| Soumise à   |                         | <input type="checkbox"/> Autorisation en date du ...<br><input type="checkbox"/> Déclaration en date du ... |                             |                      |                             |              |                             |              |               |              |           |
| Milieu récepteur du rejet                                     |                         | Type de milieu récepteur  |                             | Eau douce de surface |                             |              |                             |              |               |              |           |
|   |                         | Nom du milieu récepteur   |                             | Ruisseau de l'Essert |                             |              |                             |              |               |              |           |
| Polluant autorisé   |                         | Concentration au point de rejet (mg/l)  |                             |                      | et / ou                     |              |                             |              | Rendement (%) |              |           |
| DBO <sub>5</sub>  |                         |   |                             |                      | <input type="checkbox"/> et |              | <input type="checkbox"/> ou |              |               |              |           |
| DCO   |                         |   |                             |                      | <input type="checkbox"/> et |              | <input type="checkbox"/> ou |              |               |              |           |
| MES   |                         |   |                             |                      | <input type="checkbox"/> et |              | <input type="checkbox"/> ou |              |               |              |           |
| NGL   |                         |   |                             |                      | <input type="checkbox"/> et |              | <input type="checkbox"/> ou |              |               |              |           |
| NTK   |                         |   |                             |                      | <input type="checkbox"/> et |              | <input type="checkbox"/> ou |              |               |              |           |
| pH  |                         |   |                             |                      | <input type="checkbox"/> et |              | <input type="checkbox"/> ou |              |               |              |           |
| NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>                                  |                         |   |                             |                      | <input type="checkbox"/> et |              | <input type="checkbox"/> ou |              |               |              |           |
| Pt  |                         |   |                             |                      | <input type="checkbox"/> et |              | <input type="checkbox"/> ou |              |               |              |           |
| Charges rejetées par l'ouvrage                                |                         |   |                             |                      |                             |              |                             |              |               |              |           |
| Date du bilan<br>24h  | Conformité<br>(Oui/Non) | Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté  |                             |                      |                             |              |                             |              |               |              |           |
|   |                         | DBO <sub>5</sub>  |                             | DCO                  |                             | MES          |                             | NGL          |               | Pt           |           |
|   |                         | Conc<br>mg/l  | Rend<br>%                   | Conc<br>mg/l         | Rend<br>%                   | Conc<br>mg/l | Rend<br>%                   | Conc<br>mg/l | Rend<br>%     | Conc<br>mg/l | Rend<br>% |
|   |                         |   |                             |                      |                             |              |                             |              |               |              |           |
|   |                         |   |                             |                      |                             |              |                             |              |               |              |           |
|   |                         |   |                             |                      |                             |              |                             |              |               |              |           |

<sup>(1)</sup> EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique

<sup>(2)</sup> en tonnes de Matière Sèche (tMS)

**STEU N°2 : Station d'épuration de Chenex**  
Code Sandre de la station : 060974069001

| Caractéristiques générales                                    |                         |   |           |                             |           |                             |           |               |           |              |           |
|---|-------------------------|---|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------|--------------|-----------|
| Filière de traitement (cf. annexe)                            |                         |   |           | Filtres Plantés             |           |                             |           |               |           |              |           |
| Date de mise en service                                       |                         |   |           | 31/12/2006                  |           |                             |           |               |           |              |           |
| Commune d'implantation  |                         |   |           | Chênex (74069)              |           |                             |           |               |           |              |           |
| Lieu-dit  |                         |   |           |                             |           |                             |           |               |           |              |           |
| Capacité nominale STEU en EH <sup>(1)</sup>                   |                         |   |           | 615                         |           |                             |           |               |           |              |           |
| Nombre d'abonnés raccordés                                    |                         |   |           |                             |           |                             |           |               |           |              |           |
| Nombre d'habitants raccordés                                  |                         |   |           |                             |           |                             |           |               |           |              |           |
| Débit de référence journalier admissible en m <sup>3</sup> /j |                         |   |           |                             |           |                             |           |               |           |              |           |
| Prescriptions de rejet  |                         |   |           |                             |           |                             |           |               |           |              |           |
| Soumise à   |                         | <input type="checkbox"/> Autorisation en date du ...<br><input type="checkbox"/> Déclaration en date du ... |           |                             |           |                             |           |               |           |              |           |
| Milieu récepteur du rejet                                     |                         | Type de milieu récepteur  |           | Eau douce de surface        |           |                             |           |               |           |              |           |
|   |                         | Nom du milieu récepteur   |           | le Ruisseau de Chenex       |           |                             |           |               |           |              |           |
| Polluant autorisé   |                         | Concentration au point de rejet (mg/l)  |           | et / ou                     |           |                             |           | Rendement (%) |           |              |           |
| DBO <sub>5</sub>  |                         |   |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |              |           |
| DCO   |                         |   |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |              |           |
| MES   |                         |   |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |              |           |
| NGL   |                         |   |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |              |           |
| NTK   |                         |   |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |              |           |
| pH  |                         |   |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |              |           |
| NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>                                  |                         |   |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |              |           |
| Pt  |                         |   |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |              |           |
| Charges rejetées par l'ouvrage                                |                         |   |           |                             |           |                             |           |               |           |              |           |
| Date du bilan<br>24h  | Conformité<br>(Oui/Non) | Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté  |           |                             |           |                             |           |               |           |              |           |
|   |                         | DBO <sub>5</sub>  |           | DCO                         |           | MES                         |           | NGL           |           | Pt           |           |
|   |                         | Conc<br>mg/l  | Rend<br>% | Conc<br>mg/l                | Rend<br>% | Conc<br>mg/l                | Rend<br>% | Conc<br>mg/l  | Rend<br>% | Conc<br>mg/l | Rend<br>% |
|   |                         |   |           |                             |           |                             |           |               |           |              |           |
|   |                         |   |           |                             |           |                             |           |               |           |              |           |
|   |                         |   |           |                             |           |                             |           |               |           |              |           |

**STEU N°3 : Station d'épuration de Jonzier-Epagny**  
Code Sandre de la station : 060974144001

| Caractéristiques générales                                    |                         |  |   |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
|---|-------------------------|--|---|--------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Filière de traitement (cf. annexe)                            |                         |  | Filtres Plantés   |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Date de mise en service                                       |                         |  | 31/12/2006  |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Commune d'implantation  |                         |  | Jonzier-Épagny (74144)  |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Lieu-dit  |                         |  |   |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Capacité nominale STEU en EH <sup>(1)</sup>                   |                         |  | 600   |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Nombre d'abonnés raccordés                                    |                         |  |   |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Nombre d'habitants raccordés                                  |                         |  |   |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Débit de référence journalier admissible en m <sup>3</sup> /j |                         |  |   |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Prescriptions de rejet  |                         |  |   |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Soumise à   |                         |  | <input type="checkbox"/> Autorisation en date du ...<br><input type="checkbox"/> Déclaration en date du ... |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Milieu récepteur du rejet                                     |                         |  | Type de milieu récepteur  |              |           | Eau douce de surface        |           |                             |           |               |           |
|   |                         |  | Nom du milieu récepteur   |              |           | le Nant de Léchire          |           |                             |           |               |           |
| Polluant autorisé   |                         | Concentration au point de rejet (mg/l)                               |   |              |           | et / ou                     |           |                             |           | Rendement (%) |           |
| DBO <sub>5</sub>  |                         |  |   |              |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| DCO   |                         |  |   |              |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| MES   |                         |  |   |              |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| NGL   |                         |  |   |              |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| NTK   |                         |  |   |              |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| pH  |                         |  |   |              |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>                                  |                         |  |   |              |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| Pt  |                         |  |   |              |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| Charges rejetées par l'ouvrage                                |                         |  |   |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Date du bilan<br>24h  | Conformité<br>(Oui/Non) | Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté |   |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
|   |                         | DBO <sub>5</sub>   |   | DCO          |           | MES                         |           | NGL                         |           | Pt            |           |
|   |                         | Conc<br>mg/l   | Rend<br>%   | Conc<br>mg/l | Rend<br>% | Conc<br>mg/l                | Rend<br>% | Conc<br>mg/l                | Rend<br>% | Conc<br>mg/l  | Rend<br>% |
|   |                         |  |   |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
|   |                         |  |   |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
|   |                         |  |   |              |           |                             |           |                             |           |               |           |

**STEU N°4 : Station d'épuration de Vers**  
Code Sandre de la station : 060974296001

| Caractéristiques générales                                    |                         |   |           |                      |           |                             |           |                             |           |               |           |
|---|-------------------------|---|-----------|----------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Filière de traitement (cf. annexe)                            |                         |   |           | Filtres Plantés      |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Date de mise en service                                       |                         |   |           | 16/05/2008           |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Commune d'implantation  |                         |   |           | Vers (74296)         |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Lieu-dit  |                         |   |           |                      |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Capacité nominale STEU en EH <sup>(1)</sup>                   |                         |   |           | 750                  |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Nombre d'abonnés raccordés                                    |                         |   |           |                      |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Nombre d'habitants raccordés                                  |                         |   |           |                      |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Débit de référence journalier admissible en m <sup>3</sup> /j |                         |   |           |                      |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Prescriptions de rejet  |                         |   |           |                      |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Soumise à   |                         | <input type="checkbox"/> Autorisation en date du ...<br><input type="checkbox"/> Déclaration en date du ... |           |                      |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Milieu récepteur du rejet                                     |                         | Type de milieu récepteur  |           | Eau douce de surface |           |                             |           |                             |           |               |           |
|   |                         | Nom du milieu récepteur   |           | ruisseau des Coppets |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Polluant autorisé   |                         | Concentration au point de rejet (mg/l)  |           |                      |           | et / ou                     |           |                             |           | Rendement (%) |           |
| DBO <sub>5</sub>  |                         |   |           |                      |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| DCO   |                         |   |           |                      |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| MES   |                         |   |           |                      |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| NGL   |                         |   |           |                      |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| NTK   |                         |   |           |                      |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| pH  |                         |   |           |                      |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>                                  |                         |   |           |                      |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| Pt  |                         |   |           |                      |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| Charges rejetées par l'ouvrage                                |                         |   |           |                      |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Date du bilan<br>24h  | Conformité<br>(Oui/Non) | Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté  |           |                      |           |                             |           |                             |           |               |           |
|   |                         | DBO <sub>5</sub>  |           | DCO                  |           | MES                         |           | NGL                         |           | Pt            |           |
|   |                         | Conc<br>mg/l  | Rend<br>% | Conc<br>mg/l         | Rend<br>% | Conc<br>mg/l                | Rend<br>% | Conc<br>mg/l                | Rend<br>% | Conc<br>mg/l  | Rend<br>% |
|   |                         |   |           |                      |           |                             |           |                             |           |               |           |
|   |                         |   |           |                      |           |                             |           |                             |           |               |           |
|   |                         |   |           |                      |           |                             |           |                             |           |               |           |

**STEU N°5 : Station d'épuration de Viry-ESSERTET**  
Code Sandre de la station : 060974309002

| Caractéristiques générales                                    |                         |  |   |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
|---|-------------------------|--|---|--------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Filière de traitement (cf. annexe)                            |                         |  | Filtres Plantés   |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Date de mise en service                                       |                         |  | 01/07/2009  |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Commune d'implantation  |                         |  | Viry (74309)  |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Lieu-dit  |                         |  |   |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Capacité nominale STEU en EH <sup>(1)</sup>                   |                         |  | 525   |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Nombre d'abonnés raccordés                                    |                         |  |   |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Nombre d'habitants raccordés                                  |                         |  |   |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Débit de référence journalier admissible en m <sup>3</sup> /j |                         |  |   |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Prescriptions de rejet  |                         |  |   |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Soumise à   |                         |  | <input type="checkbox"/> Autorisation en date du ...<br><input type="checkbox"/> Déclaration en date du ... |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Milieu récepteur du rejet                                     |                         |  | Type de milieu récepteur  |              |           | Eau douce de surface        |           |                             |           |               |           |
|   |                         |  | Nom du milieu récepteur   |              |           | le Ruisseau des Coppets     |           |                             |           |               |           |
| Polluant autorisé   |                         | Concentration au point de rejet (mg/l)                               |   |              |           | et / ou                     |           |                             |           | Rendement (%) |           |
| DBO <sub>5</sub>  |                         |  |   |              |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| DCO   |                         |  |   |              |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| MES   |                         |  |   |              |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| NGL   |                         |  |   |              |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| NTK   |                         |  |   |              |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| pH  |                         |  |   |              |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>                                  |                         |  |   |              |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| Pt  |                         |  |   |              |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| Charges rejetées par l'ouvrage                                |                         |  |   |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Date du bilan<br>24h  | Conformité<br>(Oui/Non) | Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté |   |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
|   |                         | DBO <sub>5</sub>   |   | DCO          |           | MES                         |           | NGL                         |           | Pt            |           |
|   |                         | Conc<br>mg/l   | Rend<br>%   | Conc<br>mg/l | Rend<br>% | Conc<br>mg/l                | Rend<br>% | Conc<br>mg/l                | Rend<br>% | Conc<br>mg/l  | Rend<br>% |
|   |                         |  |   |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
|   |                         |  |   |              |           |                             |           |                             |           |               |           |
|   |                         |  |   |              |           |                             |           |                             |           |               |           |

**STEU N°6 : Station d'épuration de Savigny**  
Code Sandre de la station : 060974260001

| Caractéristiques générales                                    |                         |   |           |                       |           |                             |           |                             |           |               |           |
|---|-------------------------|---|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Filière de traitement (cf. annexe)                            |                         |   |           | Filtres Plantés       |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Date de mise en service                                       |                         |   |           | 31/12/2006            |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Commune d'implantation  |                         |   |           | Savigny (74260)       |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Lieu-dit  |                         |   |           |                       |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Capacité nominale STEU en EH <sup>(1)</sup>                   |                         |   |           | 800                   |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Nombre d'abonnés raccordés                                    |                         |   |           |                       |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Nombre d'habitants raccordés                                  |                         |   |           |                       |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Débit de référence journalier admissible en m <sup>3</sup> /j |                         |   |           |                       |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Prescriptions de rejet  |                         |   |           |                       |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Soumise à   |                         | <input type="checkbox"/> Autorisation en date du ...<br><input type="checkbox"/> Déclaration en date du ... |           |                       |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Milieu récepteur du rejet                                     |                         | Type de milieu récepteur  |           | Eau douce de surface  |           |                             |           |                             |           |               |           |
|   |                         | Nom du milieu récepteur   |           | le Ruisseau d'Orgères |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Polluant autorisé   |                         | Concentration au point de rejet (mg/l)  |           |                       |           | et / ou                     |           |                             |           | Rendement (%) |           |
| DBO <sub>5</sub>  |                         |   |           |                       |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| DCO   |                         |   |           |                       |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| MES   |                         |   |           |                       |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| NGL   |                         |   |           |                       |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| NTK   |                         |   |           |                       |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| pH  |                         |   |           |                       |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>                                  |                         |   |           |                       |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| Pt  |                         |   |           |                       |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| Charges rejetées par l'ouvrage                                |                         |   |           |                       |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Date du bilan<br>24h  | Conformité<br>(Oui/Non) | Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté  |           |                       |           |                             |           |                             |           |               |           |
|   |                         | DBO <sub>5</sub>  |           | DCO                   |           | MES                         |           | NGL                         |           | Pt            |           |
|   |                         | Conc<br>mg/l  | Rend<br>% | Conc<br>mg/l          | Rend<br>% | Conc<br>mg/l                | Rend<br>% | Conc<br>mg/l                | Rend<br>% | Conc<br>mg/l  | Rend<br>% |
|   |                         |   |           |                       |           |                             |           |                             |           |               |           |
|   |                         |   |           |                       |           |                             |           |                             |           |               |           |
|   |                         |   |           |                       |           |                             |           |                             |           |               |           |



**STEU N°7 : Station d'épuration de Neydens**  
Code Sandre de la station : 060974201001

| Caractéristiques générales                                    |                         |   |           |  |           |                             |           |                             |           |               |           |
|---|-------------------------|---|-----------|--|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Filière de traitement (cf. annexe)                            |                         |   |           | Boue activée aération prolongée (très faible charge) |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Date de mise en service                                       |                         |   |           | 31/12/2002   |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Commune d'implantation  |                         |   |           | Neydens (74201)                                      |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Lieu-dit  |                         |   |           |  |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Capacité nominale STEU en EH <sup>(1)</sup>                   |                         |   |           | 7500   |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Nombre d'abonnés raccordés                                    |                         |   |           |  |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Nombre d'habitants raccordés                                  |                         |   |           |  |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Débit de référence journalier admissible en m <sup>3</sup> /j |                         |   |           |  |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Prescriptions de rejet  |                         |   |           |  |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Soumise à   |                         | <input type="checkbox"/> Autorisation en date du ...<br><input type="checkbox"/> Déclaration en date du ... |           |  |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Milieu récepteur du rejet                                     |                         | Type de milieu récepteur  |           | Eau douce de surface                                 |           |                             |           |                             |           |               |           |
|   |                         | Nom du milieu récepteur   |           | Le Nant de Feigères                                  |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Polluant autorisé   |                         | Concentration au point de rejet (mg/l)  |           |  |           | et / ou                     |           |                             |           | Rendement (%) |           |
| DBO <sub>5</sub>  |                         |   |           |  |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| DCO   |                         |   |           |  |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| MES   |                         |   |           |  |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| NGL   |                         |   |           |  |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| NTK   |                         |   |           |  |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| pH  |                         |   |           |  |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>                                  |                         |   |           |  |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| Pt  |                         |   |           |  |           | <input type="checkbox"/> et |           | <input type="checkbox"/> ou |           |               |           |
| Charges rejetées par l'ouvrage                                |                         |   |           |  |           |                             |           |                             |           |               |           |
| Date du bilan<br>24h  | Conformité<br>(Oui/Non) | Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté  |           |  |           |                             |           |                             |           |               |           |
|   |                         | DBO <sub>5</sub>  |           | DCO  |           | MES                         |           | NGL                         |           | Pt            |           |
|   |                         | Conc<br>mg/l  | Rend<br>% | Conc<br>mg/l   | Rend<br>% | Conc<br>mg/l                | Rend<br>% | Conc<br>mg/l                | Rend<br>% | Conc<br>mg/l  | Rend<br>% |
|   |                         |   |           |  |           |                             |           |                             |           |               |           |
|   |                         |   |           |  |           |                             |           |                             |           |               |           |
|   |                         |   |           |  |           |                             |           |                             |           |               |           |

## 1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0)

### 1.10.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration



| Boues <b>produites</b> entre le 1 <sup>er</sup> janvier et le 31 décembre | Exercice 2018 en tMS | Exercice 2019 en tMS |
|---|----------------------|----------------------|
| Station d'épuration de Chevrier-Baugely<br>(Code Sandre : 060974074001)   |                      |                      |
| Station d'épuration de Chenex<br>(Code Sandre : 060974069001)             |                      |                      |
| Station d'épuration de Jonzier-Epagny<br>(Code Sandre : 060974144001)     |                      |                      |
| Station d'épuration de Vers<br>(Code Sandre : 060974296001)               |                      |                      |
| Station d'épuration de Viry-ESSERT<br>(Code Sandre : 060974309002)        |                      |                      |
| Station d'épuration de Savigny<br>(Code Sandre : 060974260001)            |                      |                      |
| Station d'épuration de Neydens<br>(Code Sandre : 060974201001)            |                      |                      |
| <b>Total des boues produites</b>  |                      |                      |

### 1.10.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration



| Boues <b>évacuées</b> entre le 1 <sup>er</sup> janvier et le 31 décembre | Exercice 2018 en tMS | Exercice 2019 en tMS |
|--|----------------------|----------------------|
| Station d'épuration de Chevrier-Baugely<br>(Code Sandre : 060974074001)  | 91,5                 | 96                   |
| Station d'épuration de Chenex<br>(Code Sandre : 060974069001)            | 0                    | 0                    |
| Station d'épuration de Jonzier-Epagny<br>(Code Sandre : 060974144001)    | 0                    | 0                    |
| Station d'épuration de Vers<br>(Code Sandre : 060974296001)              | 0                    | 0                    |
| Station d'épuration de Viry-ESSERT<br>(Code Sandre : 060974309002)       | 0                    | 0                    |
| Station d'épuration de Savigny<br>(Code Sandre : 060974260001)           | 0                    | 0                    |
| Station d'épuration de Neydens<br>(Code Sandre : 060974201001)           | 137                  | 106                  |
| <b>Total des boues évacuées</b>  | <b>228,5</b>         | <b>202</b>           |

## 2. Tarification de l'assainissement et recettes du service

### 2.1. Modalités de tarification



La facture d'assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2019 et 01/01/2020 sont les suivants :

|  | Au 01/01/2019 | Au 01/01/2020 |
|--|---------------|---------------|
| Frais d'accès au service:  |               |               |
| Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC) <sup>(1)</sup> |               |               |
| Participation aux frais de branchement                             |               |               |

<sup>(1)</sup> Cette participation, créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012, correspond à l'ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement (PRRA), initialement Participation pour Raccordement à l'Egout (PRE)

| Tarifs                                      |   | Au 01/01/2019           | Au 01/01/2020           |
|---|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Part de la collectivité</b>              |   |                         |                         |
| Part fixe (€ HT/an)                         |   |                         |                         |
|   | Abonnement <sup>(1)</sup>                               | 0 €                     | 0 €                     |
| Part proportionnelle (€ HT/m <sup>3</sup> ) |   |                         |                         |
|   | Prix au m <sup>3</sup>                                  | 1,7763 €/m <sup>3</sup> | 1,8029 €/m <sup>3</sup> |
|   | Autre : .....   | ___ €                   | ___ €                   |
| <b>Taxes et redevances</b>                  |   |                         |                         |
| Taxes                                       |   |                         |                         |
|   | Taux de TVA <sup>(2)</sup>                              | 10 %                    | 10 %                    |
| Redevances                                  |   |                         |                         |
|   | Modernisation des réseaux de collecte (Agence de l'Eau) | 0,15 €/m <sup>3</sup>   | 0,15 €/m <sup>3</sup>   |
|   | VNF rejet :   | 0 €/m <sup>3</sup>      | 0 €/m <sup>3</sup>      |
|   | Autre : _____   | 0 €/m <sup>3</sup>      | 0 €/m <sup>3</sup>      |

<sup>(1)</sup> Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m<sup>3</sup>.

<sup>(2)</sup> L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :

- Délibération du \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ effective à compter du \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ fixant les tarifs du service d'assainissement collectif.
- Délibération du \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ effective à compter du \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ fixant les frais d'accès au service.
- Délibération du \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ effective à compter du \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ fixant la Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement.
- Délibération du \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ effective à compter du \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ fixant la participation aux frais de branchement.




## 2.2. Facture d'assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2019 et au 01/01/2020 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m<sup>3</sup>/an) sont :

| Facture type  | Au 01/01/2019 en € | Au 01/01/2020 en € | Variation en % |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>Part de la collectivité</b>  |                    |                    |                |
| Part fixe annuelle  | 0,00               | 0,00               | ___%           |
| Part proportionnelle  | 213,16             | 216,35             | 1,5%           |
| Montant HT de la facture de 120 m <sup>3</sup> revenant à la collectivité | 213,16             | 216,35             | 1,5%           |
| <b>Part du délégataire (en cas de délégation de service public)</b>       |                    |                    |                |
| Part fixe annuelle  | ___                | ___                | ___%           |
| Part proportionnelle  | ___                | ___                | ___%           |
| Montant HT de la facture de 120 m <sup>3</sup> revenant au délégataire    | ___                | ___                | ___%           |
| <b>Taxes et redevances</b>  |                    |                    |                |
| Redevance de modernisation des réseaux de collecte (Agence de l'Eau)      | 18,00              | 18,00              | 0%             |
| VNF Rejet :   | 0,00               | 0,00               | ___%           |
| Autre : _____   | 0,00               | 0,00               | ___%           |
| TVA   | 23,12              | 23,44              | 1,4%           |
| Montant des taxes et redevances pour 120 m <sup>3</sup>                   | 41,12              | 41,43              | 0,8%           |
| <b>Total</b>  | <b>254,28</b>      | <b>257,78</b>      | <b>1,4%</b>    |
| <b>Prix TTC au m<sup>3</sup></b>  | <b>2,12</b>        | <b>2,15</b>        | <b>1,4%</b>    |

**ATTENTION** : si la production et/ou le transport sont effectués par un autre service et sont facturés directement à l'abonné, il convient de rajouter ces tarifs dans le tableau précédent.

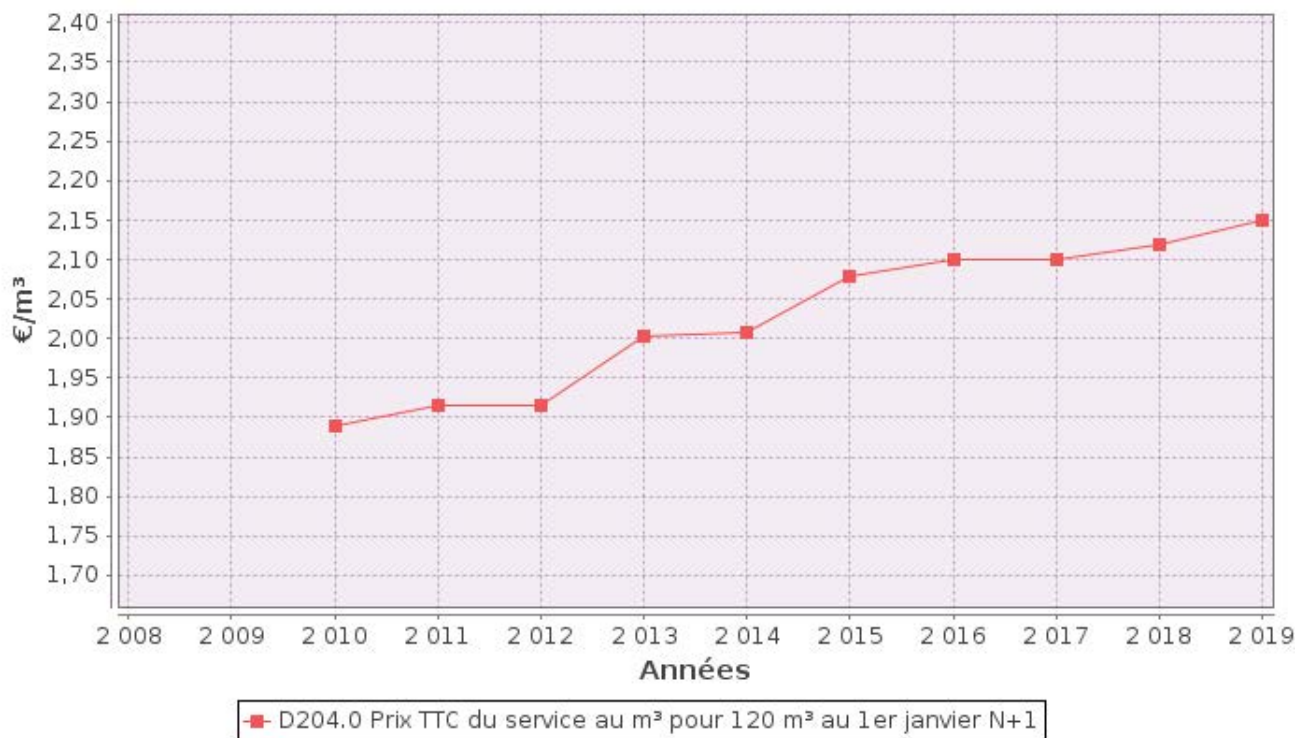

Dans le cas d'un EPCI, le tarif pour chaque commune est :

| Commune                  | Prix au 01/01/2019<br>en €/m <sup>3</sup> | Prix au 01/01/2020<br>en €/m <sup>3</sup> |
|--------------------------|---|---|
| Archamps                 |   |   |
| Beaumont                 |   |   |
| Bossey                   |   |   |
| Chevrier                 |   |   |
| Chênex                   |   |   |
| Collonges-sous-Salève    |   |   |
| Dingy-en-Vuache          |   |   |
| Feigères                 |   |   |
| Jonzier-Épagny           |   |   |
| Neydens                  |   |   |
| Présilly                 |   |   |
| Saint-Julien-en-Genevois |   |   |
| Savigny                  |   |   |
| Valleiry                 |   |   |
| Vers                     |   |   |
| Viry                     |   |   |
| Vulbens                  |   |   |

La facturation est effectuée avec une fréquence :

- annuelle
- semestrielle
- trimestrielle
- quadrimestrielle

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l'exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

### 2.3. Recettes



#### Recettes de la collectivité :

| Type de recette                               | Exercice 2018 en € | Exercice 2019 en € | Variation en % |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| Redevance eaux usées usage domestique         |                    |                    |                |
| <i>dont abonnements</i>                       |                    |                    |                |
| Redevance eaux usées usage non domestique     |                    |                    |                |
| <i>dont abonnements</i>                       |                    |                    |                |
| Recette pour boues et effluents importés      |                    |                    |                |
| Régularisations (+/-)                         |                    |                    |                |
| Total recettes de facturation                 |                    |                    |                |
| Recettes de raccordement                      |                    |                    |                |
| Prime de l'Agence de l'Eau                    |                    |                    |                |
| Contribution au titre des eaux pluviales      |                    |                    |                |
| Recettes liées aux travaux                    |                    |                    |                |
| Contribution exceptionnelle du budget général |                    |                    |                |
| Autres recettes (préciser)                    |                    |                    |                |
| Total autres recettes                         |                    |                    |                |
| <b>Total des recettes</b>                     |                    |                    |                |

**Recettes globales :** Total des recettes de vente d'eau au 31/12/2019 : 4 738 481 € (5 056 645 au 31/12/2018).

### 3. Indicateurs de performance

#### **3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)**



Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.

$$\text{taux de desserte par les réseaux d'eaux usées} = \frac{\text{nombre d'abonnés desservis}}{\text{nombre d'abonnés potentiels}} * 100$$

Pour l'exercice 2019, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 97,05% des 18 403 abonnés potentiels (98,35% pour 2018).

#### **3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B)**



L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice modifié par l'arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

**La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de distribution).**

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

|  | nombre de points                             | Valeur | points potentiels |
|--|--|--------|-------------------|
| <b>PARTIE A : PLAN DES RESEAUX</b><br>(15 points)  |  |        |                   |
| VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau   | oui : 10 points<br>non : 0 point             | Oui    | 10                |
| VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) | oui : 5 points<br>non : 0 point              | Oui    | 5                 |
| <b>PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX</b><br>(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)   |  |        |                   |
| VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques   | 0 à 15 points sous conditions <sup>(1)</sup> | Oui    | 15                |
| VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux   |  | Oui    |                   |
| VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres   |  | 96%    |                   |
| VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose  | 0 à 15 points sous conditions <sup>(2)</sup> | 66%    | 11                |
| <b>PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX</b><br>(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)  |  |        |                   |
| VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie  | 0 à 15 points sous conditions <sup>(3)</sup> | 84%    | 13                |
| VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...)   | oui : 10 points<br>non : 0 point             | Oui    | 10                |
| VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)                | oui : 10 points<br>non : 0 point             | Oui    | 10                |
| VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux <sup>(4)</sup>  | oui : 10 points<br>non : 0 point             | Oui    | 10                |
| VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau  | oui : 10 points<br>non : 0 point             | Non    | 0                 |
| VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent                                  | oui : 10 points<br>non : 0 point             | Non    | 0                 |
| VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)   | oui : 10 points<br>non : 0 point             | Oui    | 10                |
| <b>TOTAL (indicateur P202.2B)</b>  | <b>120</b>                                   | -      | <b>94</b>         |

(1) l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(2) l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(3) Si la connaissance de l'altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10, 11, 12, 13, 14 et 15

(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 94 pour l'exercice 2019 (93 pour 2018).



### 3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3)



(réseau collectant une charge > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute de pollution organique transitant par chaque système.

|   | <b>Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j pour l'exercice 2019</b> | <b>Conformité exercice 2018<br/>0 ou 100</b> | <b>Conformité exercice 2019<br/>0 ou 100</b> |
|---|--|--|--|
| Station d'épuration de Chevrier-Baugely | 289  | 100  | 100  |
| Station d'épuration de Chenex           | 47   | 100  | 100  |
| Station d'épuration de Jonzier-Epagny   | 18   | 100  | 100  |
| Station d'épuration de Vers             | 31   | 100  | 100  |
| Station d'épuration de Viry-ESSERTET    | 5  | 100  | 100  |
| Station d'épuration de Savigny          | 16   | 100  | 100  |
| Station d'épuration de Neydens          | 425  | 100  | 100  |

Pour l'exercice 2019, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est **100** (100 en 2018).

### 3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)



(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

|   | <b>Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement des eaux usées en kg DBO5/j exercice 2019</b> | <b>Conformité exercice 2018<br/>0 ou 100</b> | <b>Conformité exercice 2019<br/>0 ou 100</b> |
|---|---|--|--|
| Station d'épuration de Chevrier-Baugely | 289   | 100  | 100  |
| Station d'épuration de Chenex           | 47  | 100  | 100  |
| Station d'épuration de Jonzier-Epagny   | 18  | 100  | 100  |
| Station d'épuration de Vers             | 31  | 100  | 100  |
| Station d'épuration de Viry-ESSERTET    | 5   | 100  | 100  |
| Station d'épuration de Savigny          | 16  | 100  | 100  |
| Station d'épuration de Neydens          | 425   | 100  | 100  |

Pour l'exercice 2019, l'indice global de conformité des équipements des STEU est **100** (100 en 2018).

### 3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)



(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

|   | <b>Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement des eaux usées en kg DBO5/j exercice 2019</b> | <b>Conformité exercice 2018<br/>0 ou 100</b> | <b>Conformité exercice 2019<br/>0 ou 100</b> |
|---|---|--|--|
| Station d'épuration de Chevrier-Baugely | 289   | 100  | 100  |
| Station d'épuration de Chenex           | 47  | 0  | 100  |
| Station d'épuration de Jonzier-Epagny   | 18  | 0  | 100  |
| Station d'épuration de Vers             | 31  | 100  | 100  |
| Station d'épuration de Viry-ESSERTET    | 5   | 100  | 100  |
| Station d'épuration de Savigny          | 16  | 0  | 100  |
| Station d'épuration de Neydens          | 425   | 100  | 100  |

Pour l'exercice 2019, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est **100** (91 en 2018).

### 3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)



Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :

- le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
- la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

#### Station d'épuration de Chevrier-Baugely :

| Filières mises en oeuvre                                   |                                       | tMS |
|--|---------------------------------------|-----|
| Valorisation agricole                                      | <input type="checkbox"/> Conforme     |     |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |     |
| Compostage   | <input type="checkbox"/> Conforme     |     |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |     |
| Incinération   | <input type="checkbox"/> Conforme     |     |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |     |
| Evacuation vers une STEU <sup>(1)</sup>                    | <input type="checkbox"/> Conforme     |     |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |     |
| Autre : ...  | <input type="checkbox"/> Conforme     |     |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |     |
| <i>Tonnage total de matières sèches évacuées conformes</i> |                                       | 96  |

<sup>(1)</sup> L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

#### Station d'épuration de Chenex :

| Filières mises en oeuvre                                   |                                       | tMS |
|--|---------------------------------------|-----|
| Valorisation agricole                                      | <input type="checkbox"/> Conforme     |     |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |     |
| Compostage   | <input type="checkbox"/> Conforme     |     |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |     |
| Incinération   | <input type="checkbox"/> Conforme     |     |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |     |
| Evacuation vers une STEU <sup>(1)</sup>                    | <input type="checkbox"/> Conforme     |     |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |     |
| Autre : ...  | <input type="checkbox"/> Conforme     |     |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |     |
| <i>Tonnage total de matières sèches évacuées conformes</i> |                                       | —   |

### Station d'épuration de Jonzier-Epagny :

| Filières mises en oeuvre                                   |                                       | tMS   |
|--|---------------------------------------|-------|
| Valorisation agricole                                      | <input type="checkbox"/> Conforme     |       |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |       |
| Compostage   | <input type="checkbox"/> Conforme     |       |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |       |
| Incinération   | <input type="checkbox"/> Conforme     |       |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |       |
| Evacuation vers une STEU <sup>(1)</sup>                    | <input type="checkbox"/> Conforme     |       |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |       |
| Autre : ...  | <input type="checkbox"/> Conforme     |       |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |       |
| <i>Tonnage total de matières sèches évacuées conformes</i> |                                       | _____ |

### Station d'épuration de Vers :

| Filières mises en oeuvre                                   |                                       | tMS   |
|--|---------------------------------------|-------|
| Valorisation agricole                                      | <input type="checkbox"/> Conforme     |       |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |       |
| Compostage   | <input type="checkbox"/> Conforme     |       |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |       |
| Incinération   | <input type="checkbox"/> Conforme     |       |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |       |
| Evacuation vers une STEU <sup>(1)</sup>                    | <input type="checkbox"/> Conforme     |       |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |       |
| Autre : ...  | <input type="checkbox"/> Conforme     |       |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |       |
| <i>Tonnage total de matières sèches évacuées conformes</i> |                                       | _____ |

### Station d'épuration de Viry-ESSERTET :

| Filières mises en oeuvre                                   |                                       | tMS   |
|--|---------------------------------------|-------|
| Valorisation agricole                                      | <input type="checkbox"/> Conforme     |       |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |       |
| Compostage   | <input type="checkbox"/> Conforme     |       |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |       |
| Incinération   | <input type="checkbox"/> Conforme     |       |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |       |
| Evacuation vers une STEU <sup>(1)</sup>                    | <input type="checkbox"/> Conforme     |       |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |       |
| Autre : ...  | <input type="checkbox"/> Conforme     |       |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |       |
| <i>Tonnage total de matières sèches évacuées conformes</i> |                                       | _____ |

### Station d'épuration de SAVIGNY :

| Filières mises en oeuvre                                   |                                       | tMS   |
|--|---------------------------------------|-------|
| Valorisation agricole                                      | <input type="checkbox"/> Conforme     |       |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |       |
| Compostage   | <input type="checkbox"/> Conforme     |       |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |       |
| Incinération   | <input type="checkbox"/> Conforme     |       |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |       |
| Evacuation vers une STEU <sup>(1)</sup>                    | <input type="checkbox"/> Conforme     |       |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |       |
| Autre : ...  | <input type="checkbox"/> Conforme     |       |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |       |
| <i>Tonnage total de matières sèches évacuées conformes</i> |                                       | _____ |

### Station d'épuration de Neydens :

| Filières mises en oeuvre                                   |                                       | tMS |
|--|---------------------------------------|-----|
| Valorisation agricole                                      | <input type="checkbox"/> Conforme     |     |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |     |
| Compostage   | <input type="checkbox"/> Conforme     |     |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |     |
| Incinération   | <input type="checkbox"/> Conforme     |     |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |     |
| Evacuation vers une STEU <sup>(1)</sup>                    | <input type="checkbox"/> Conforme     |     |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |     |
| Autre : ...  | <input type="checkbox"/> Conforme     |     |
|  | <input type="checkbox"/> Non conforme |     |
| <i>Tonnage total de matières sèches évacuées conformes</i> |                                       | 106 |

$$\text{taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation} = \frac{\text{TMS admis par une filière conforme}}{\text{TMS total évacué par toutes les filières}} * 100$$

Pour l'exercice 2019, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 100% (100% en 2018).

## 4. Financement des investissements

### 4.1. *Montants financiers*



|   | Exercice 2018 | Exercice 2019 |
|---|---------------|---------------|
| Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire | 411 890       | 279 962       |
| Montants des subventions en €   |               |               |
| Montants des contributions du budget général en €                                 |               |               |

### 4.2. *Etat de la dette du service*



L'état de la dette au 31 décembre [N] fait apparaître les valeurs suivantes :

|  | Exercice 2018 | Exercice 2019 |
|--|---------------|---------------|
| Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) | 4 601 839     | 4 362 000     |
| Montant remboursé durant l'exercice en €                       | en capital    |               |
|  | en intérêts   |               |

### 4.3. *Amortissements*



Pour l'exercice 2019, la dotation aux amortissements a été de \_\_\_\_\_ € (\_\_\_\_\_ € en 2018).

### 4.4. *Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'utilisateur et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux*



| Projets à l'étude | Montants prévisionnels en € | Montants prévisionnels de l'année précédente en € |
|-------------------|-----------------------------|---|
|                   |                             |   |
|                   |                             |   |

### 4.5. *Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice*



| Programmes pluriannuels de travaux adoptés | Année prévisionnelle de réalisation | Montants prévisionnels en € |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|
|  |                                     |                             |
|  |                                     |                             |



## 5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

### **5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0)**



Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :

- les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté,
- les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L'année 2019, le service a reçu  demandes d'abandon de créance et en a accordé .  
 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit  €/m<sup>3</sup> pour l'année 2019 (0,0041 €/m<sup>3</sup> en 2018).

### **5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)**



Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.

| Bénéficiaire         | Montant en €         |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

## 6. Tableau récapitulatif des indicateurs

|         |   | Valeur 2018 | Valeur 2019 |
|---------|---|-------------|-------------|
|         | <b>Indicateurs descriptifs des services</b>   |             |             |
| D201.0  | Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif  | 41 044      | 40 542      |
| D202.0  | Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées   | 1           | 4           |
| D203.0  | Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS]   | 228,5       | 202         |
| D204.0  | Prix TTC du service au m <sup>3</sup> pour 120 m <sup>3</sup> [€/m <sup>3</sup> ]   | 2,12        | 2,15        |
|         | <b>Indicateurs de performance</b>   |             |             |
| P201.1  | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées   | 98,35%      | 97,05%      |
| P202.2B | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées [points]   | 93          | 94          |
| P203.3  | Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006               | 100%        | 100%        |
| P204.3  | Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006                | 100%        | 100%        |
| P205.3  | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 | 91%         | 100%        |
| P206.3  | Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation   | 100%        | 100%        |
| P207.0  | Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m <sup>3</sup> ]  | 0,0041      | 0           |



**Pour tout renseignement complémentaire :**

n'hésitez pas à prendre contact  
avec le Service Eau et assainissement

[eau-assainissement@cc-genevois.fr](mailto:eau-assainissement@cc-genevois.fr)



38 rue Georges de Mestral, Archamps Technopole - bât. Athéna 2 - 74166 Saint-Julien-en-Genevois cedex - tél. 04 50 959 960 | [eau-assainissement@cc-genevois.fr](mailto:eau-assainissement@cc-genevois.fr)

ARCHAMPS • BEAUMONT • BOSSEY • CHENEX • CHEVRIER • COLLONGES-SOUS-SALÈVE • DINGY-EN-VUACHE • FEIGÈRES •  
JONZIER-EPAGNY • NEYDENS • PRÉSILLY • SAINT-JULIEN-EN-GNEVOIS • SAVIGNY • VALLEIRY • VERS • VIRY • VULBENS